

AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

- Untersuchungsraumgrenze 1.500 m beidseitig
- Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion**
- Erheblich
- Unerheblich
- Erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung
- Nicht erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung

- Freizeit - und Erholungsfunktion**
- Betroffenheit von Erholungswald ohne erhebliche Umweltauswirkungen

- Vorbelastungen^[1]**
- Bahnverkehr, Straßenverkehr
- Halde
- Tagebau, Grube, Steinbruch

Auswirkungen auf das Teilschutzgut Kulturgüter

- Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflächen**
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalverdachtsflächen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)

Auswirkungen auf das Teilschutzgut sonstige Sachgüter

- Forstwirtschaftliche Nutzung**
- erhebliche Umweltauswirkungen außerhalb des Bestandsschutzstreifens
- Landwirtschaftliche Nutzung**
- negative Umweltauswirkungen durch Neubau
- positive Umweltauswirkungen durch Rückbau

- Vorhaben^[2]**
- Bestandsmaste, kompletter Rückbau
- Bestandsmaste, Fundament schon fertig
- Mastneubau mit Nummer
- Trassenverlauf der 50Hertz Freileitung Güstrow-Wolmirstedt
- Montagefläche
- Zuwegung

- Nachrichtlich**
- Bundeslandgrenze^[1]


[1] DLM25 (2022)
[2] Imp GmbH (2022)

Planfeststellungsverfahren **Netzverstärkung Güstrow - Wolmirstedt**
380-kV-Leitung Perleberg - Stendal West, Teilabschnitt Brandenburg

Abschnitt: **Abschnitt Brandenburg**

Titel: **Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)**
Karte 7: Schutzgüter Menschen sowie Kultur- und Sachgüter - Auswirkungenprognose

Unterlage: 8.3.1 Blatt: 1 / 4 Maßstab: 1 : 10.000



© GeoBasis-DE/LGB 2018

Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin


Bearbeitung: **Förster Planungsbüro**
Dudenstr. 15 10965 Berlin
Tel.: 030/ 789903-96 Fax: -97

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 31.08.2022

i.A. Wildgrube i.A. M. Mackprang

geändert:

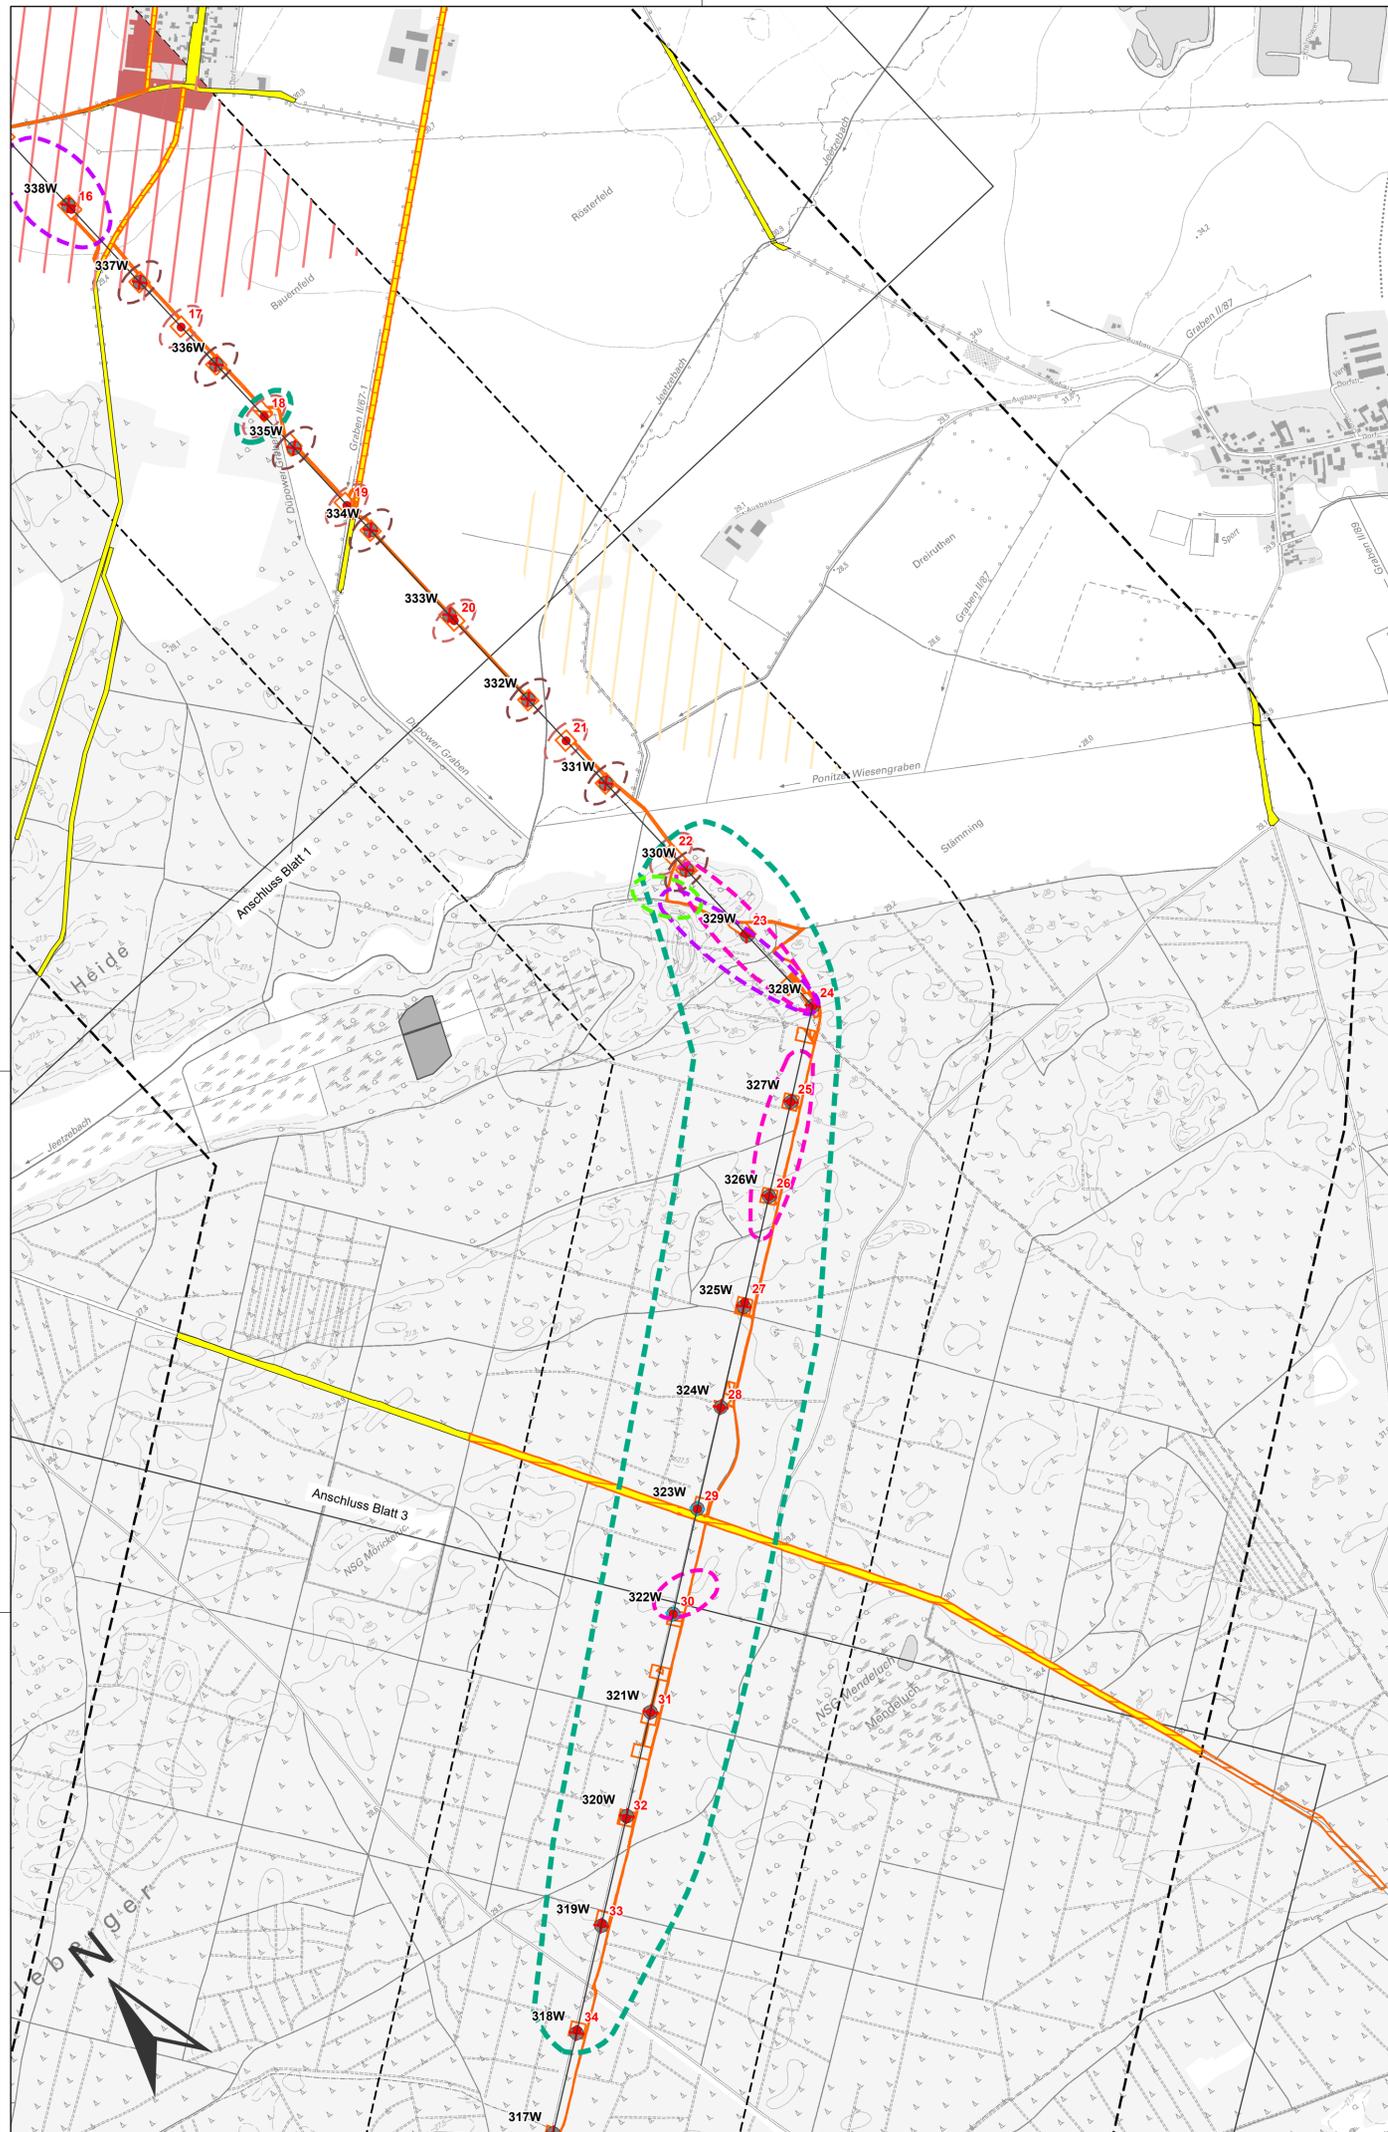

AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

- Untersuchungsraumgrenze 1.500 m beidseitig
- Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion**
- Erheblich
- Unerheblich
- Erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung
- Nicht erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung

- Freizeit - und Erholungsfunktion**
- Betroffenheit von Erholungswald ohne erhebliche Umweltauswirkungen

- Vorbelastungen^[1]**
- Bahnverkehr, Straßenverkehr
- Halde
- Tagebau, Grube, Steinbruch

Auswirkungen auf das Teilschutzgut Kulturgüter

- Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflächen**
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalverdachtsflächen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)

Auswirkungen auf das Teilschutzgut sonstige Sachgüter

- Forstwirtschaftliche Nutzung**
- erhebliche Umweltauswirkungen außerhalb des Bestandsschutzstreifens
- Landwirtschaftliche Nutzung**
- negative Umweltauswirkungen durch Neubau
- positive Umweltauswirkungen durch Rückbau

- Vorhaben^[2]**
- Bestandsmaste, kompletter Rückbau
- Bestandsmaste, Fundament schon fertig
- Mastneubau mit Nummer
- Trassenverlauf der 50Hertz Freileitung Güstrow-Wolmirstedt
- Montagefläche
- Zuwegung

- Nachrichtlich**
- Bundeslandgrenze^[1]

[1] DLM25 (2022)
[2] Imp GmbH (2022)

Planfeststellungsverfahren
Netzverstärkung Güstrow - Wolmirstedt
380-kV-Leitung Perleberg - Stendal West, Teilabschnitt Brandenburg

Abschnitt: **Abschnitt Brandenburg**

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
 Karte 7: Schutzgüter Menschen sowie Kultur- und Sachgüter - Auswirkungenprognose

Unterlage: 8.3.1	Blatt: 2 / 4	Maßstab: 1 : 10.000
------------------	--------------	---------------------

© GeoBasis-DE/LGB 2018

Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 D-10557 Berlin	Bearbeitung: Förster Planungsbüro Dudenstr. 15 10965 Berlin Tel.: 030/ 789903-96 Fax: -97
--	--

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 31.08.2022

i.A. M. Wildgrube

i.A. M. Mackprang

geändert:



AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

- Untersuchungsraumgrenze 1.500 m beidseitig
- Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion**
- Erheblich
- Unerheblich
- Erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung
- Nicht erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung

- Freizeit - und Erholungsfunktion**
- Betroffenheit von Erholungswald ohne erhebliche Umweltauswirkungen

- Vorbelastungen^[1]**
- Bahnverkehr, Straßenverkehr
- Halde
- Tagebau, Grube, Steinbruch

Auswirkungen auf das Teilschutzgut Kulturgüter

- Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflächen**
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)
- Beeinträchtigungen von Bodendenkmalverdachtsflächen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)

Auswirkungen auf das Teilschutzgut sonstige Sachgüter

- Forstwirtschaftliche Nutzung**
- erhebliche Umweltauswirkungen außerhalb des Bestandsschutzstreifens
- Landwirtschaftliche Nutzung**
- negative Umweltauswirkungen durch Neubau
- positive Umweltauswirkungen durch Rückbau

- Vorhaben^[2]**
- Bestandsmaste, kompletter Rückbau
- Bestandsmaste, Fundament schon fertig
- Mastneubau mit Nummer
- Trassenverlauf der 50Hertz Freileitung Güstrow-Wolmirstedt
- Montagefläche
- Zuwegung

- Nachrichtlich**
- Bundeslandgrenze^[1]


[1] DLM25 (2022)
[2] Imp GmbH (2022)

Planfeststellungsverfahren **Netzverstärkung Güstrow - Wolmirstedt**
380-kV-Leitung Perleberg - Stendal West, Teilabschnitt Brandenburg

Abschnitt: **Abschnitt Brandenburg**

Titel: **Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)**
Karte 7: Schutzgüter Menschen sowie Kultur- und Sachgüter - Auswirkungenprognose

Unterlage: 8.3.1 Blatt: 3 / 4 Maßstab: 1 : 10.000



© GeoBasis-DE/LGB 2018

Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin


Bearbeitung: **Förster**
Planungsbüro
Dudenstr. 15 10965 Berlin
Tel.: 030/ 789903-96 Fax: -97

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 31.08.2022

i.A. Wildgrube
 i.A. Mackprang

geändert:

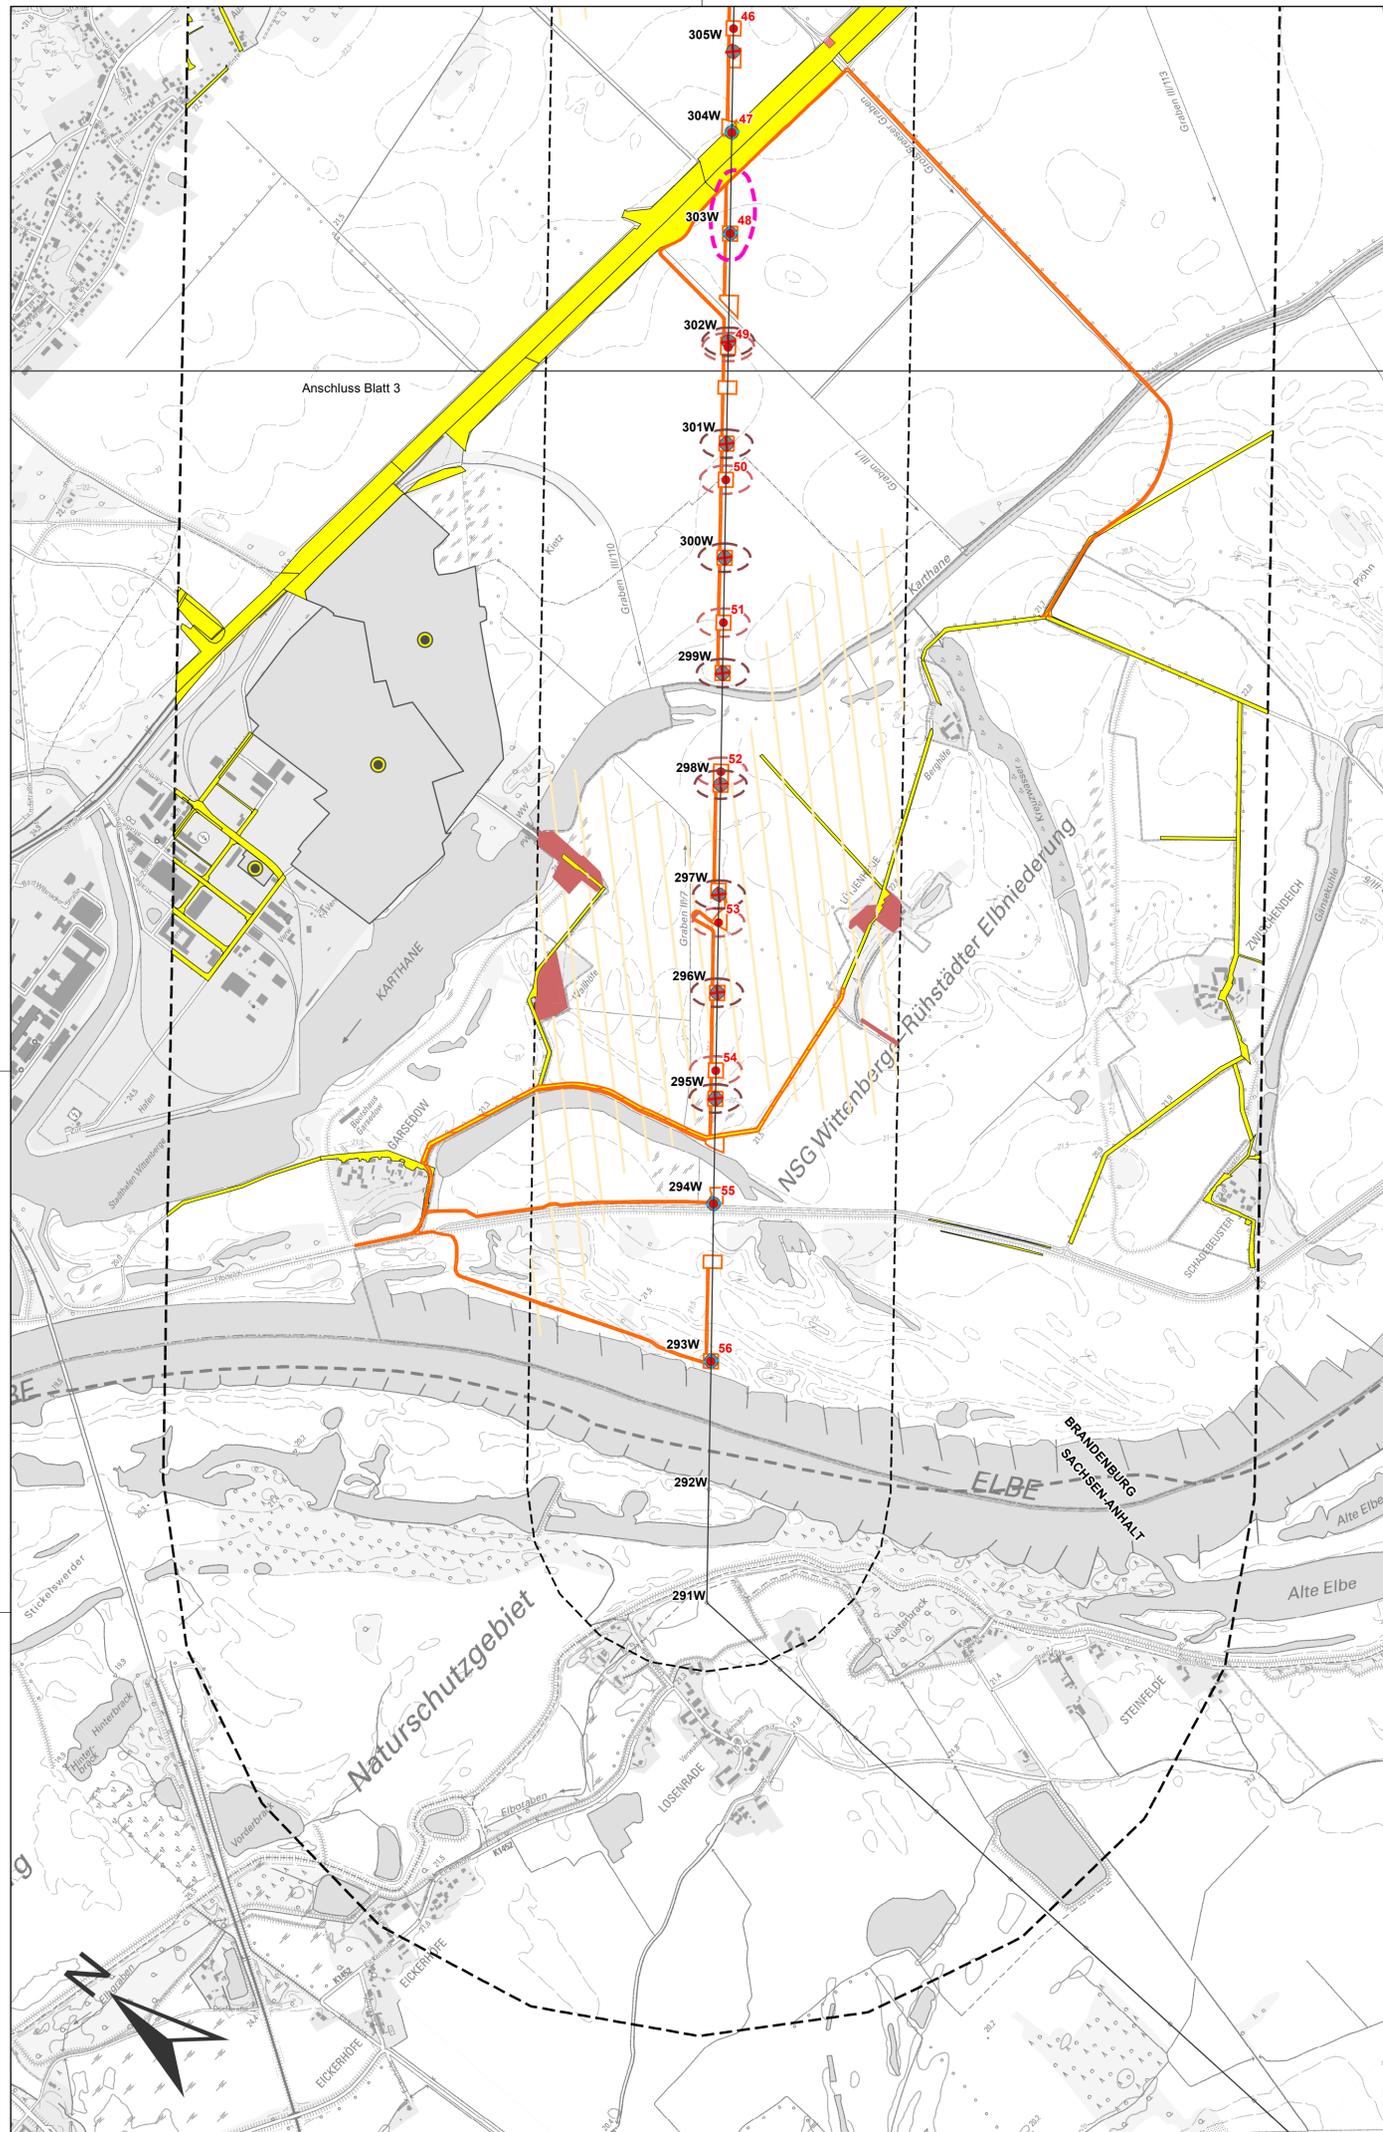

AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

- Untersuchungsraumgrenze 1.500 m beidseitig
- Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion**
 - Erheblich
 - Unerheblich
 - Erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung
 - Nicht erhebliche Umweltauswirkungen durch die visuelle Störung der Freileitung

- Freizeit - und Erholungsfunktion**
 - Betroffenheit von Erholungswald ohne erhebliche Umweltauswirkungen

- Vorbelastungen^[1]**
 - Bahnverkehr, Straßenverkehr
 - Halde
 - Tagebau, Grube, Steinbruch

Auswirkungen auf das Teilschutzgut Kulturgüter

- Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflächen**
 - Beeinträchtigungen von Bodendenkmalen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)
 - Beeinträchtigungen von Bodendenkmalverdachtsflächen ohne erhebliche Umweltauswirkungen (Beeinträchtigungen werden vermieden)

Auswirkungen auf das Teilschutzgut sonstige Sachgüter

- Forstwirtschaftliche Nutzung**
 - erhebliche Umweltauswirkungen außerhalb des Bestandsschutzstreifens
- Landwirtschaftliche Nutzung**
 - negative Umweltauswirkungen durch Neubau
 - positive Umweltauswirkungen durch Rückbau

- Vorhaben^[2]**
 - Bestandsmaste, kompletter Rückbau
 - Bestandsmaste, Fundament schon fertig
 - Mastneubau mit Nummer 17
 - Trassenverlauf der 50Hertz Freileitung Güstrow-Wolmirstedt
 - Montagefläche
 - Zuwegung

- Nachrichtlich**
 - Bundeslandgrenze^[1]

[1] DLM25 (2022)
[2] Imp GmbH (2022)

Planfeststellungsverfahren
Netzverstärkung Güstrow - Wolmirstedt
380-kV-Leitung Perleberg - Stendal West, Teilabschnitt Brandenburg

Abschnitt: **Abschnitt Brandenburg**

Titel: **Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)**
Karte 7: Schutzgüter Menschen sowie Kultur- und Sachgüter - Auswirkungenprognose

Unterlage: 8.3.1 Blatt: 4 / 4 Maßstab: 1 : 10.000

© GeoBasis-DE/LGB 2018

Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 D-10557 Berlin	Bearbeitung: Förster Planungsbüro Dudenstr. 15 10965 Berlin Tel.: 030/ 789903-96 Fax: -97
--	--

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 31.08.2022

i.A. M. Wildgrube

i.A. M. Mackprang

geändert: