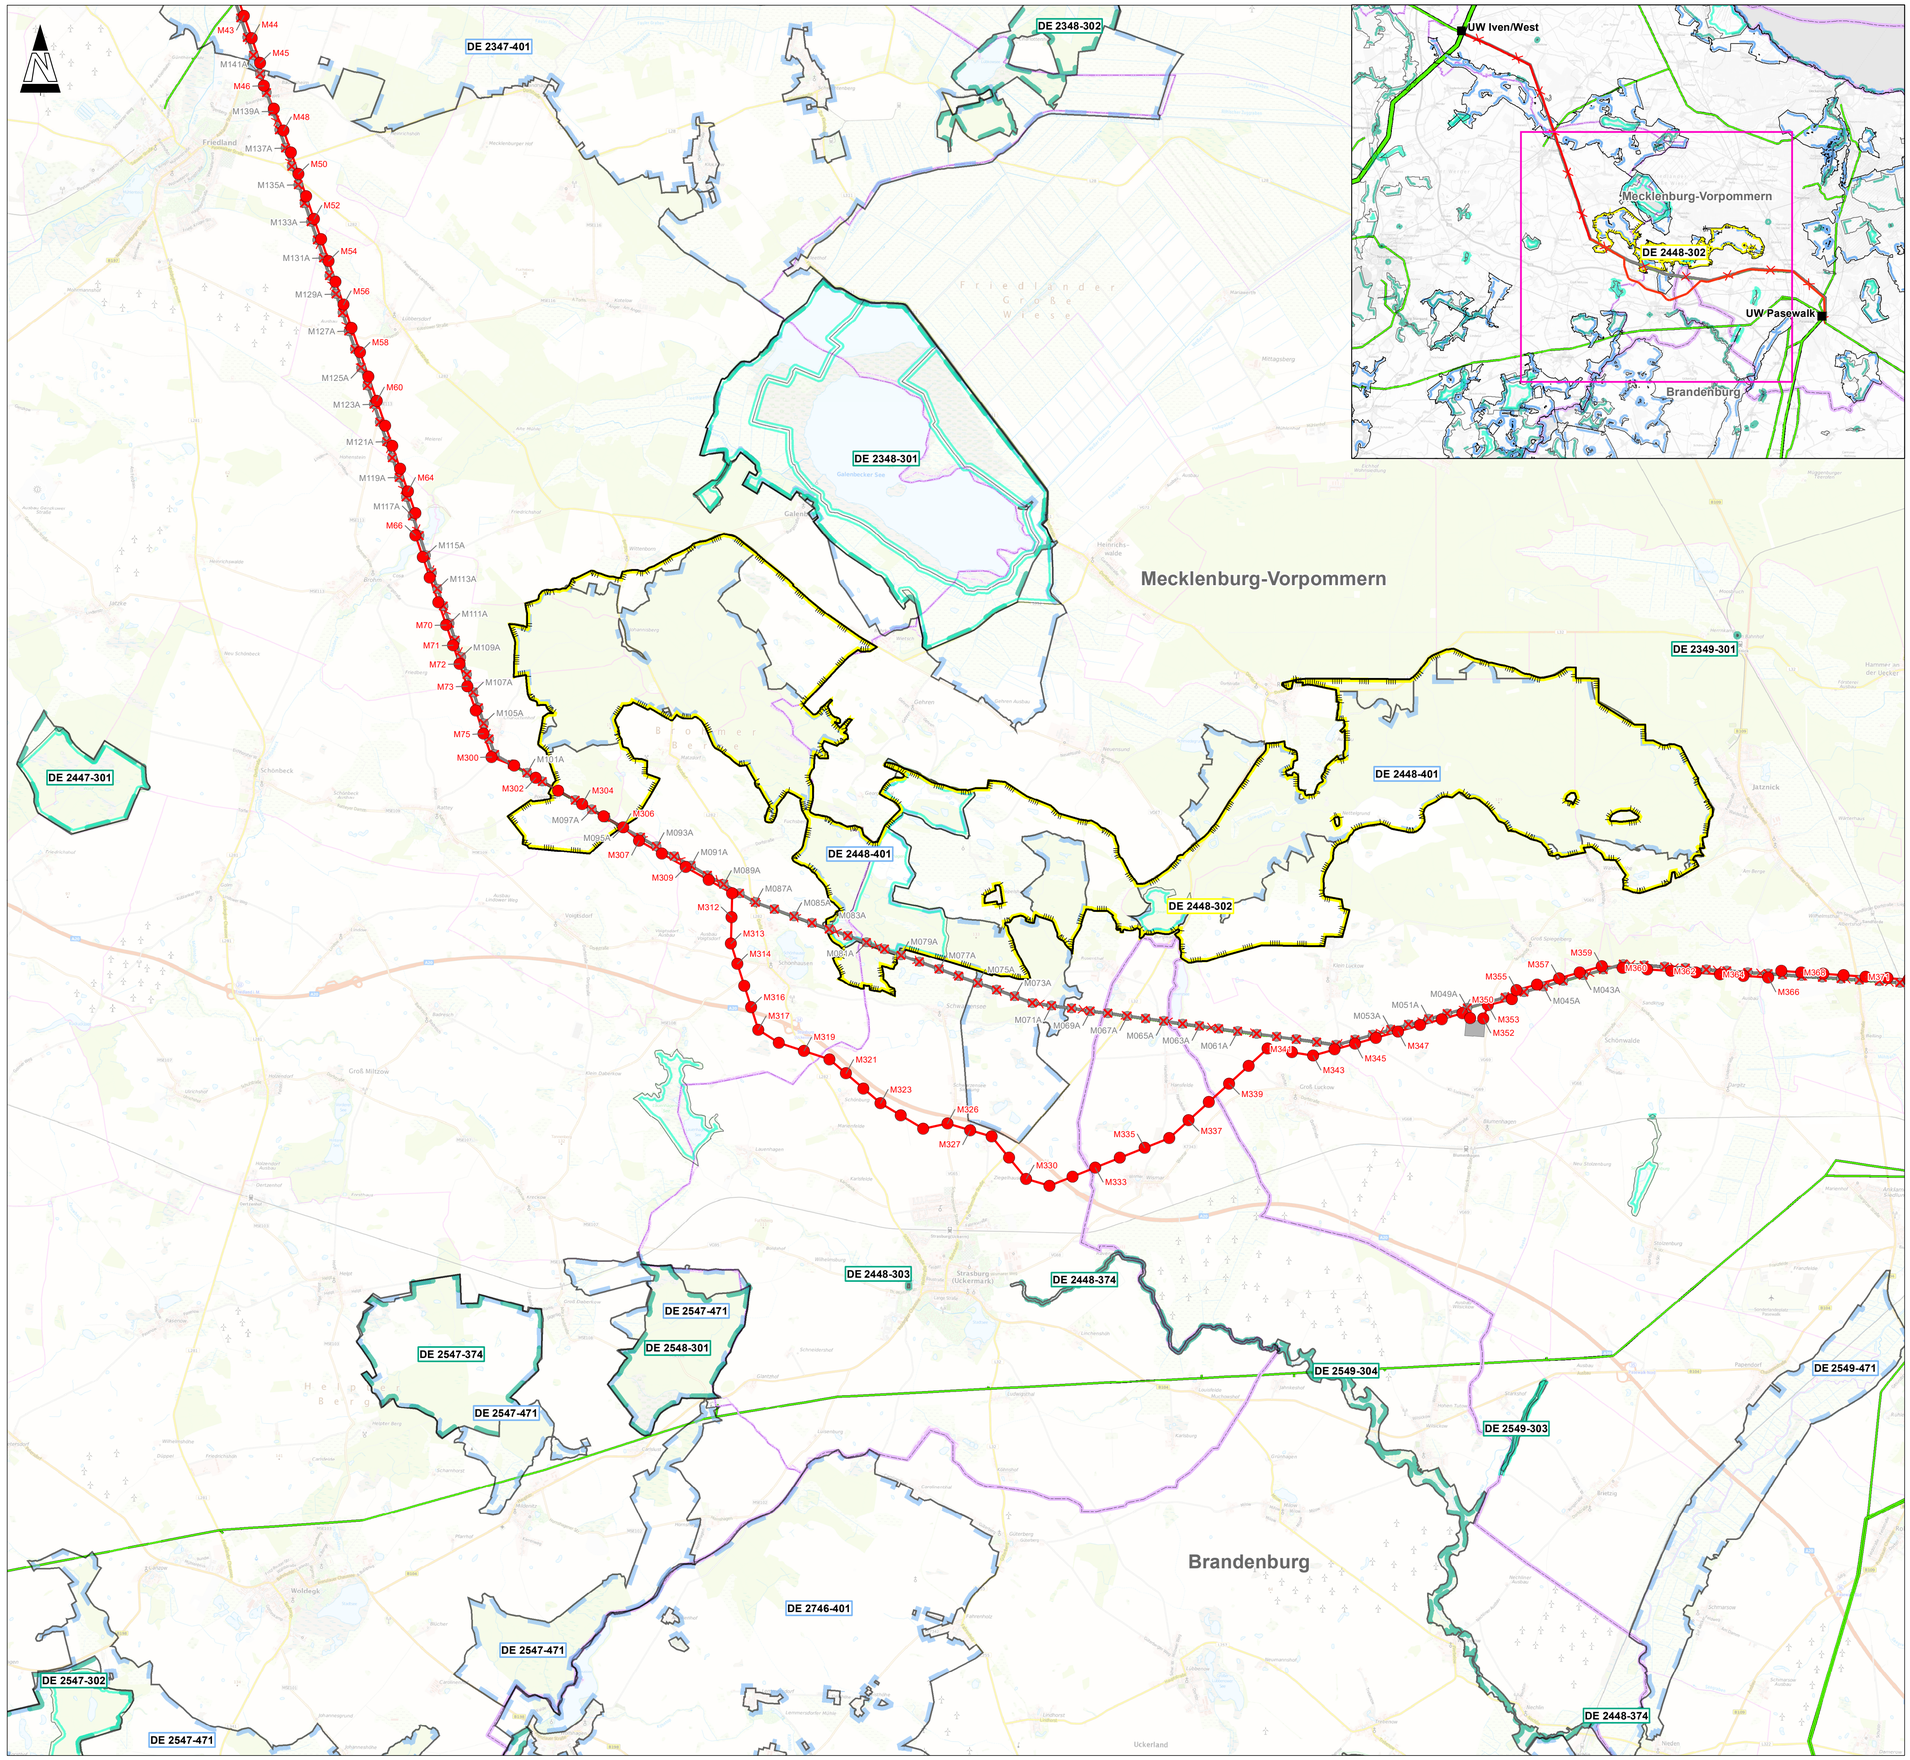


**Natura 2000-Gebiete** [1] [2]

- FFH-Gebiet, das Gegenstand der Prüfung ist
- weitere EU-VSG
- Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)

**Nationale Schutzgebiete** [1] [2]

- Naturschutzgebiete (NSG)

**Vorhaben**[3]

- Maststandort mit Nummer (Neubau)
- Maststandort mit Nummer (Rückbau)
- 380-kV-Höchstspannungsleitung (Neubau)
- 220-kV-Höchstspannungsleitung (Rückbau)
- Umspannwerk (UW) Bestand
- Umspannwerk (UW) in Planung

**Weitere Freileitungen**[3]

- Hochspannungsfreileitung (380 kV)
- Hochspannungsfreileitung (220 kV)
- Hochspannungsfreileitung (110 kV)

**Administrative Grenzen**[6]

- Landesgranzen
- Kreigrenzen

[1] Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
[2] © Landesamt für Umwelt Brandenburg 2024; dl-de/by-2-0
[3] 50Hertz Transmission GmbH, 2025
[6] © GeoBasis-DE / BKG (2025)

# Planfeststellungsverfahren
# Unterlagen nach § 43 EnWG

50hertz | Elia Group

## Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow

380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow - Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Abschnitt:

## Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk

Titel:

**Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung**
**FFH DE 2448-302 „Wald- und Kleingewässerlandschaft Brohmer Berge“**
**Karte 1: Übersichtskarte**

| Unterlage: | Blatt: | Maßstab: | Koordinatensystem: |
|---|---|---|---|
| 10.10 - Karte 1 | 1 von 1 | 1:50.000 | ETRS 89 / UTM Zone 33 |

0 1 2 4 6 Kilometer

© BKG (2025) dl-de/by-2-0, Datenquellen:
https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_topplusopen_31.03.2025.pdf

**Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kapitel 4 der Verträglichkeitsprüfung**

Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung: GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH
Großmann Ingenieur Consult GmbH
Stammsitz Dresden
01219 Dresden Tiergartenstraße 48
Telefon: +49 351 47878-0 Telefax: -78
eMail: info@gicon.de

| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

aufgestellt: Berlin, 31.03.2025

A. Deharde M. Brüning

geändert:

festgestellt nach § 43b EnWG: